



170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2016M2645

认证委托人 上海海洋泵阀制造有限公司

产品型号名称 XBD14.7/35G-1SG(立式单级消防泵组)电动机消防泵组

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心


国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2016M2645

共 08 页 第 01 页

产品名称	电动机消防泵组	型 号	XBD14.7/35G-1SG(立式单级消防泵组)
认证委托人	上海海洋泵阀制造有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海海洋泵阀制造有限公司	生产日期	2015 年 06 月 03 日
生产企业	上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 08 月 09 日
检验依据	GB 6245—2006《消防泵》 CNCA-C18-03: 2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	全检		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。  (检验检测专用章) 签发日期 2017 年 2 月 21 日		
备 注	本产品属于电动机消防泵组 XBD5.8/15—100ISG 系列产品,其型式试验报告编号为: Zb201231456。		

批准:



审核:



编制:



国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2016M2645

共 08 页 第 02 页

认证委托人	上海海洋泵阀制造有限公司		
通讯地址	上海市松江区玉佳西路 84 号		
联系电话	021-63546554	传 真	021-33550508

产品照片



产品名称: 电动机消防泵组

型号规格: XBD14.7/35G-1SG(立式单级消防泵组)

生产企业: 上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No : Zb2016M2645

共08页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | |
|--------------------|---|
| 1. 产品名称: | 电动机消防泵组 |
| 2. 型号规格: | XBD14. 7/35G-1SG (立式单级消防泵组) |
| 3. 工况参数: | 额定流量:35L/s; 额定压力:1. 470MPa; 吸深:1m。 |
| 4. 泵轴额定转速: | 2900r/min |
| 5. 最大工作压力: | ≤2. 058MPa |
| 6. 最大允许进口压力: | 0. 40MPa |
| 7. 150%额定流量下的出口压力: | ≥0. 956MPa |
| 8. 电动机功率: | 132kW |
| 9. 生产者和/或生产企业: | 上海海洋泵阀制造有限公司/上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司 |
| 10. 产品标准号: | GB 6245-2006 |
| 11. 警告用语: | 1、严禁无液空转;2、检查电机转向应顺时针转;3、检查泵及管道内有无影响泵运行的杂物;4、起动前需先将泵内空气排尽;5、严禁在低扬程、大流量工况下,电机长时间超负荷运行;6、超流量、超电流,应急时调节本泵出口阀门流量大小,保持本泵电流正常;7、初次使用或长时间停用时,必须手工将泵轴盘动数圈后,再开机。 |

二、产品特性描述

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. 电动机的型号规格: | YX3-315M-2, 132kW, 380V |
| 2. 变速机构的型号规格
(适用时): | / |

三、产品关键件描述

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. 电动机的型号规格:
(适用于潜水、深井消防泵组) | / |
| 2. 电动机的生产企业:
(适用于潜水、深井消防泵组) | / |

一致性检查结论:	符合
----------	----

检验结果汇总表

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2016M2645

产品型号：XBD14.7/35G-1SG

共 08 页 第 04 页

序号	检验项目			标准要求	检验结果	备注
1	主要技术参数	工况 1	额定流量 (L/s)	≥35.00	35.04	吸深 1m
			额定压力 (MPa)	1.470~1.544	1.477	
		工况 2	流 量 (L/s)	≥52.50	52.61	
			压 力 (MPa)	≥0.956	1.222	
		最大工作压力 (MPa)		≤2.058	1.524	
2	泵			泵组选用的泵均应经过型式检验，并符合本标准的规定。	合 格	
3	原动机			选用的原动机均应经过定型鉴定并符合相关标准的规定。	合 格	
4	结构要求	紧固件、自锁装置		紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动。	合 格	
		操纵机构、指示牌		操纵机构应轻便可靠，各操纵手柄应设置指示牌，指示牌应由抗腐蚀材料制成。指示牌上文字的高度应不小于 3mm，压制或蚀刻的深度应不小于 0.2mm。	合 格	
5	外观质量			1. 所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。 2. 泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂 GB/T 3181—1995 中表 2 给出的 R03 大红漆。涂层质量应符合 QC/T 484—1999 表 1 的 TQ1 甲级的规定。	合 格	

国家消防装备质量监督检验中心

检验结果汇总表

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2016M2645

产品型号：XBD14.7/35G-1SG

共 08 页 第 05 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	备注
6	连续运转试验	原动机和功率输出装置应符合下列要求： a) 工作正常，无漏水、漏油现象； b) 发动机出水温度和机油温度应符合规定要求； c) 功率输出装置的润滑油温度应低于润滑油的最高允许工作温度； d) 功率输出装置输出端轴承座温度不应超过100℃； e) 电动机的工作电压、工作电流及轴承座温度应在允许的工作范围内。	合格	
7	联轴器	1. 联轴器应能承受20次启动循环试验，性能试验前、后各10次。联轴器应： a) 维持安装位置； b) 维持轴的完整性； c) 没有出现明显的磨损或改变而无法使用，引发对人员伤害，或造成对联轴器或轴的损坏，以致影响连接效率，削弱预期的使用目的。 2. 应有联轴器防护装置。 3. 联轴器应采用铸钢或不锈钢材料。 4. 联轴器宜采用梅花形弹性联轴器，联轴器弹性件宜采用聚氨酯橡胶材料。	/	
8	电动机消防泵组 其他要求	应在6.4.3.2要求的工况下，运转30min，工作正常，电动机无过度发热等的异常现象，电动机的轴承座温度应在允许的工作范围内。	合格	

国家消防装备质量监督检验中心

检验结果汇总表

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2016M2645

产品型号：XBD14.7/35G-1SG

共 08 页 第 06 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	备注
9	标志	1. 每台消防泵具有固定安置的铭牌，铭牌应由抗腐蚀材料制成并置于易见位置。 2. 铭牌的表面积应不小于 80cm^2 ，铭牌上文字的高度不小于 3mm，压制或蚀刻的深度应不小于 0.2mm。 3. 消防泵组铭牌上须标明： a) 产品名称； b) 产品型号； c) 工况参数（满足6.4的内容）； d) 原动机功率； e) 企业名称； f) 生产日期； g) 所符合的标准。	合格	
以下空白。				

检验结果汇总表 性能试验

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2016M2645

产品型号：XBD14.7/35G-1SG

共 08 页 第 07 页

序号	流量 (L/s)	压力 (MPa)	轴功率 (kW)	泵效率 (%)	备注
1	0.00	1.524	46.80	0.0	泵额定转速为 2900r/min
2	7.79	1.516	55.65	21.2	
3	10.73	1.511	59.31	27.3	
4	15.78	1.507	66.06	36.0	
5	20.46	1.505	73.54	41.9	
6	25.06	1.501	80.07	47.0	
7	27.23	1.503	84.64	48.4	
8	31.20	1.495	90.54	51.5	
9	35.04	1.477	96.58	53.6	
10	38.35	1.449	101.02	55.0	
11	42.22	1.403	106.73	55.6	
12	46.05	1.373	112.03	56.5	
13	52.61	1.222	122.25	52.7	

备注：吸深 1m。以下空白。

检验结果汇总表

性能曲线

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司


产品型号：XBD14.7/35G-1SG

No： Zb2016M2645

共 08 页 第 08 页

P(MPa □)

η (%) $\triangle$, N(kW $\diamond$)

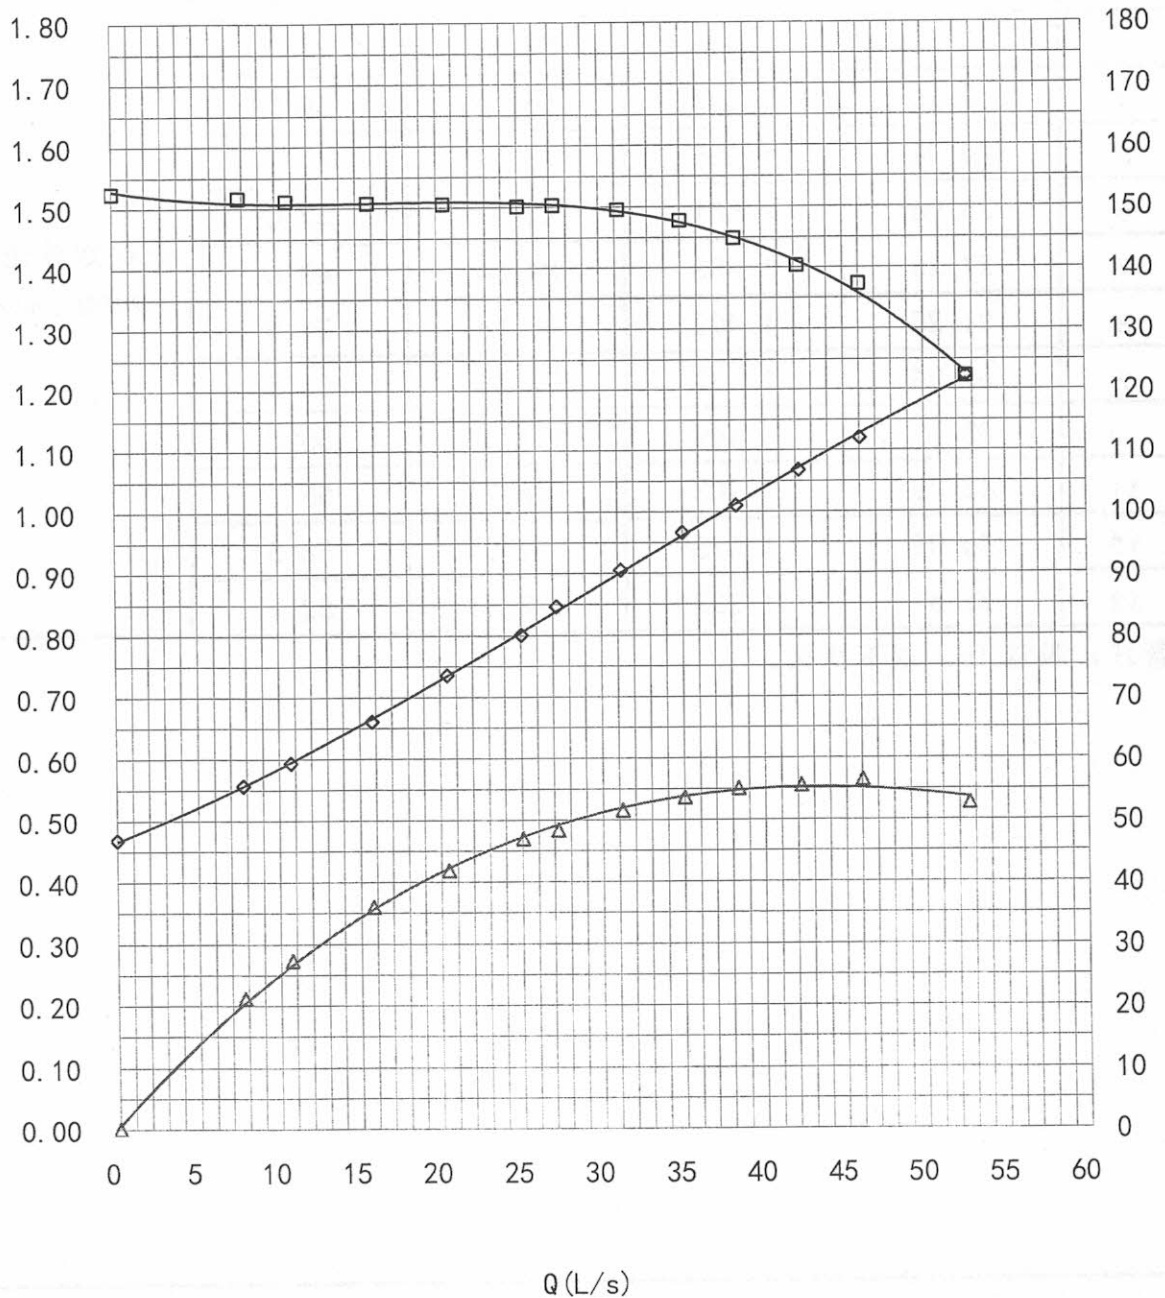

国家消防装备质量监督检验中心